

Indicații recoltare

Prelevarea materiilor fecale trebuie făcută cât mai aproape de debutul bolii și înaintea instituirii oricărui tratament antimicrobian.

Prelevarea se va face din scaunul emis spontan.



- Pentru defecare sunt indicate containere speciale din carton sau material plastic care vor fi decontaminate cu cloramină după întrebuințare și mai apoi îndepărtate. În lipsa acestora se vor folosi olițe emailate curate, fără urme de detergenți sau dezinfectanți și clătite cu apă fiartă.

- Dacă fecalele prezintă porțiuni modificate (lichid, mucus, sânge), veți recolta cu ajutorul linguriței coprorecoltorului primit de la laborator circa 3cm³ din acestea și le veți introduce în interiorul mediului din coprorecoltor.

- Însurubați bine capacul coprorecoltorului pentru a evita scurgerea de lichid. Îl puteți menține la temperatura camerei maxim 6 ore de la recoltare.

Transportul probei

Recipientul, bine închis, va fi transportat la laborator în maxim 6 ore din momentul recoltării.

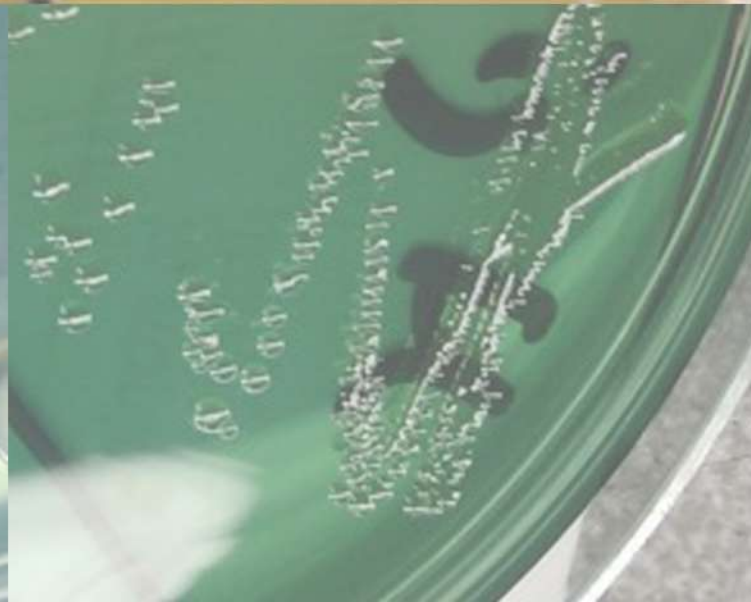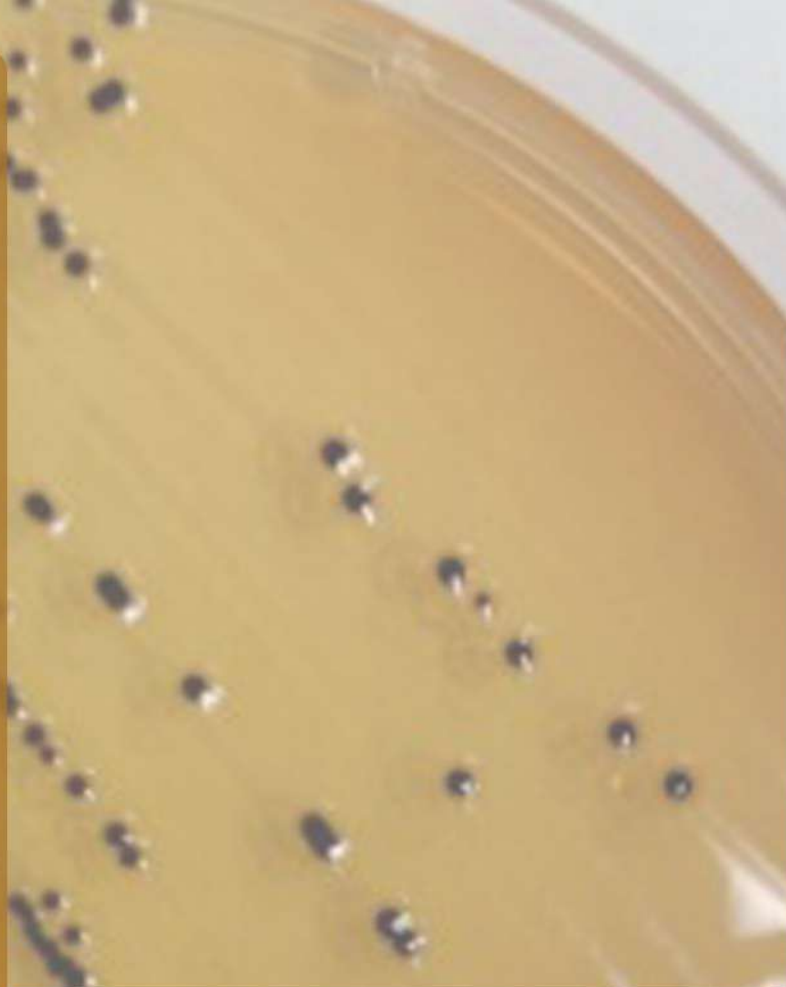

Atenție!

Corectitudinea rezultatului este mult influențată dacă:

- probele depășesc cantitatea recomandată.
- recipientele prezintă scurgeri de lichid.
- probele au fost păstrate mai mult de 12 ore la domiciliu.